


ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

- Stropodach nad kotłownią w klasie min. REI 60. Wszystkie ściany kotłowni w klasie min EI 60.
- Lampy oświetleniowe w stopniu ochrony IP 65
- Powierzchnia otworu okiennego (okno rozwierno-uchylne) w kotłowni wynosi ponad 1/15 powierzchni podłogi.
- Przejścia przez ściany przewodów instalacyjnych o średnicy zewnętrznej 40 mm i większej pomiędzy kotłownią a sąsiednimi pomieszczeniami należy zabezpieczyć ogniochronnie w klasie EI60.
- Układ detekcji wycieków gazu :moduł sterujący MD2-Z, czujnik gazu DEX, zawór MAG-3 z automatycznym odcięciem dopływu gazu w wypadku przekroczenia stężenia gazu oraz ręcznym otwarciem, umieszczony na zewnątrz kotłowni.
- W istniejących drzwiach zamontować zamek umożliwiający bezklamkowe otwarcie drzwi od wewnątrz

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	
1. Kocioł gazowy kondensacyjny VISSMANN VITODENS 200-W 49 kW, szt.	2
2. Naczynie przeponowe REFLEX NG 100, szt.	1
3. Podgrzewacz owu, VITOCELL, poj. 200 l, szt.	1
4. Regulator kaskadowy VITOTRONIC 300-K, szt.	1
5. Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2, szt.	1
6. Moduł sterujący systemu detekcji gazu MD2-Z, szt.	1
7. Progowy detektor gazów DEX/F, szt.	2
7A. Sygnalizator SL32, szt.	1
8. Szafka gazowa z zaworem MAG3 DN50, szt.	1
9. Sprzęgło hydrauliczne DN80, szt.	1
10. Rozdzielacz stalowy śr 100 mm dł 50cm szt.	2
11. Zawór kulowy gazowy śr 25 mm, szt.	2
12. Komin dwupięszczowy 150/210 mm, szt.	1
13. System odprowadzania spalin dla kotłów wiszących szt.2 Vitodens 200-W pracujących w układzie kaskadowym śr 150 mm , szt.	1
21. Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N 230V , kpl.	1

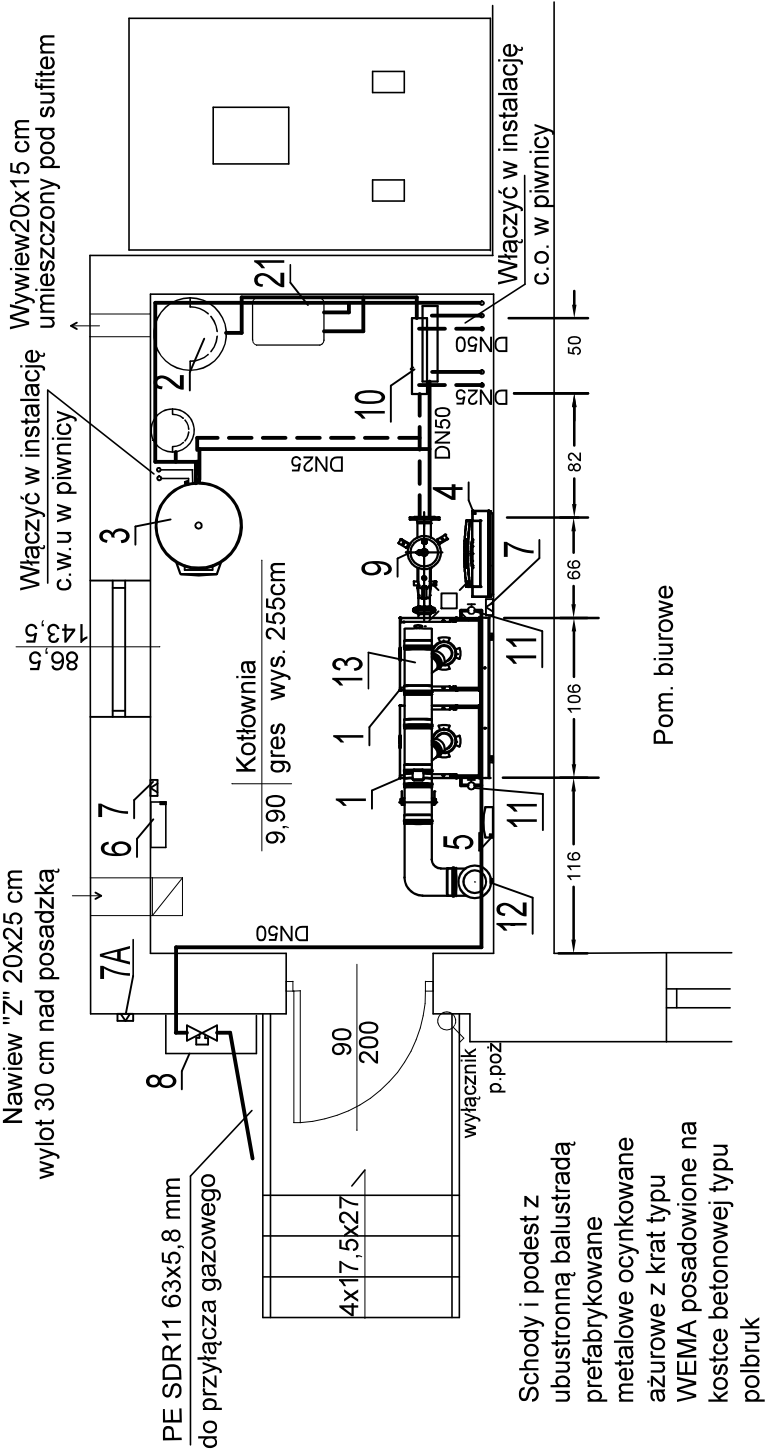

PROJEKT GŁÓWNY:	Regionalna Agencja Poszanowania Energii				90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77			
	TEMAT:	Montaż gazowego źródła ciepła oraz odnawialnego źródła elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy we Wróblewie	ADRES:	Wróblew 15 98-285 Wróblew				
	INWESTOR:	GINA WRÓBLEW, Wróblew 15, 98-285 Wróblew	NR DZIAŁEK:	61/3, 61/4 obr. Wróblew				
	FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY	KAT. OBIEKTU:	XII				
Tytuł:		BRANŻA:		DATA:		02.2020		
RYSUNEK:		SANITARNA		SKALA:		1:50		
PROJEKTANT:		mgr inż. Agnieszka Kominiarek		NR UPRAWNIEN:		NR RYSUNKU:		
				LOD/0851/PWOS/07		S4		