


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

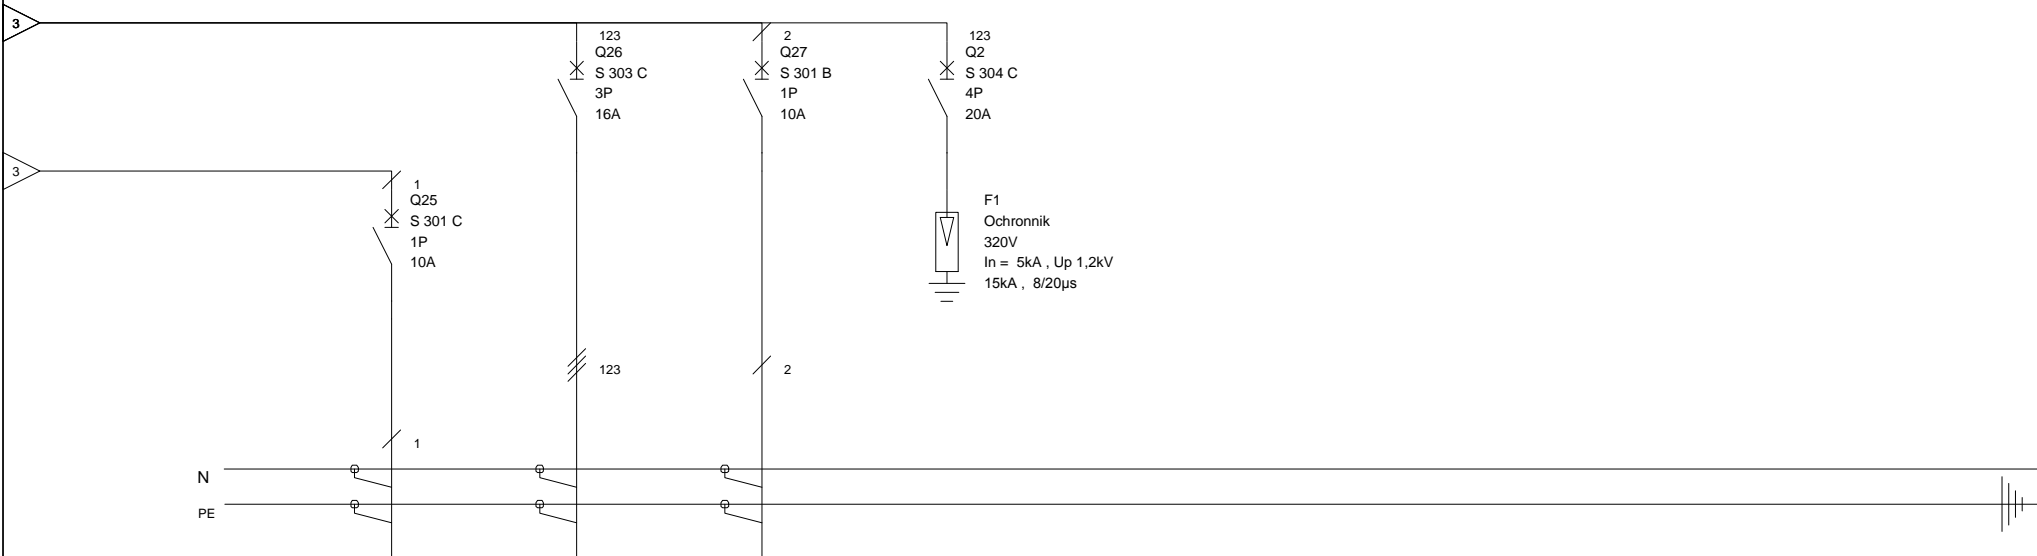

Identyfikacja urządzenia	Q25	Q26	Q27	F1					
Opis	wyłącznik M250-0,63 wentylatora RF-4-200 ZW 4	zasilanie platformy dla niepełnosprawnych	zasilanie instalacji monitoringu						
Typ kabla	YDY 3x1,5	YDY 5x2,5	YDY 3x1,5						

	PROJEKT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, UTWARDZENIE TERENU I BUDOWA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W CHARŁUPI WIELKIEJ rozdzielnia RG	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:	08/2015	Autor:		Nr. akusza:	E 7/4