


ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA ZAPLECZE
SANITARNO - SZATNOWE ORLIK 2012 W WRÓBLEWIE

RZUT PRZYZIEMI

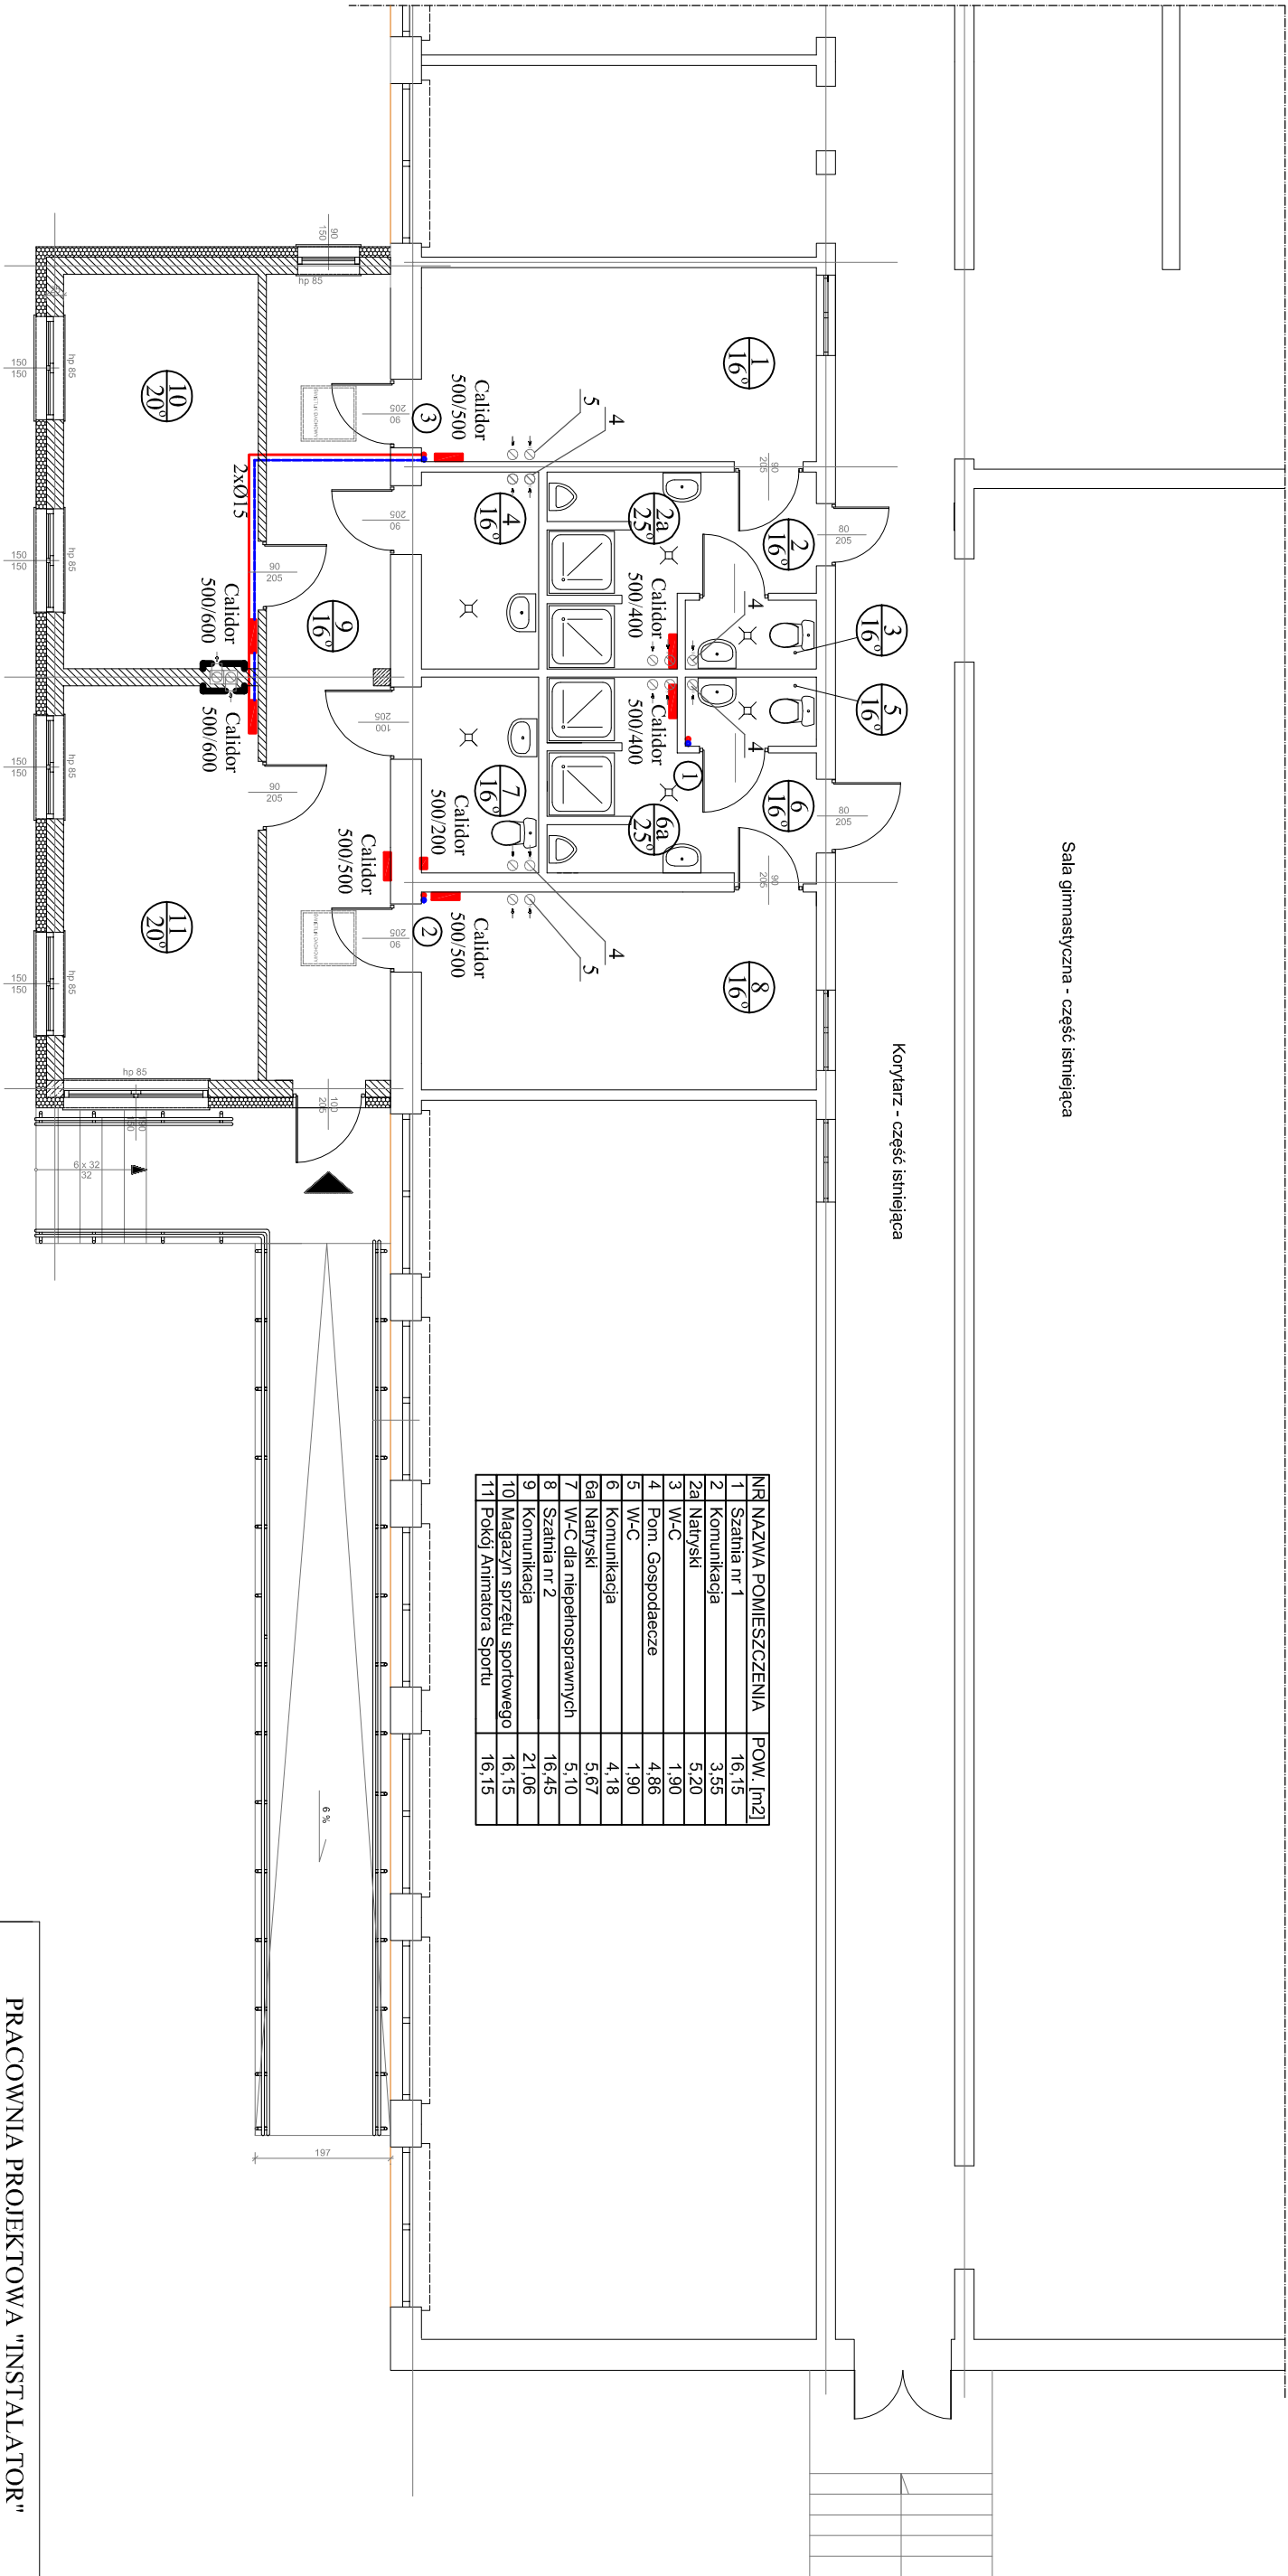

UWAGA:

1. Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach WC sprowadzić 30cm pod strop, zabudować karton-gipsem pozostawiając otwór pod kratkę wywiewną.

2. Podłączenia grzejników średnicy dn15

LEGENDA:

- 1 - 3 - istniejące pionory c.o. do podłączenia projektowanych grzejników
- 4 - wyciąg wentylatorem łazienkowym np. Decor 100 L=95m/h, P=13W, 40dB
- 5 - wyciąg wentylatorem dachowym np. DAs-160 L=210m/h, P=0,12kW, 38dB
- 500/600 - grzejnik c.o.np. typu Calidor, wysłhg.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"			
ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz tel.062 502 92 99			
OBIEKT	ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE	P.B.	
ADRES	WROBLEW, dz. nr ewid. 248, 249, 250/2, 251/2	NUMER RYSUNKU	
INWESTOR	GMINA WROBLEW, 98-285 WROBLEW	S3	
BRANŻA	SANITARNA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.	SKALA	
Funkcja	Inż. i inżynieria	1 : 100	
PROJEKTANT	mgr inż. BARBARA KASZOWSKA	Kalisz	
	nr ewid. upr. BN-10/9/2/80	2012-03	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ SZULC	Kalisz	
	upr nr St-906/73, GT /8388 /192/77	2012-03	